

"DÉESSE"

Crémone pompier en applique à levier



Conforme à la norme NFP 26.303

Fonctions

- . Ouverture logique par basculement 1/2 tour
- . Tringles identiques aux fermetures "DUALIS" et "DEFY"

Matériaux utilisés

- . Mécanisme central en aluminium.
- . Capot et béquille en aluminium thermolaqué.
- . Tringlerie en aluminium extrudé thermolaqué.
- . Guides de tringle en aluminium thermolaqué avec insert en matériau de synthèse.
- . Gâche haute en aluminium thermolaqué avec cales de compensation en matériau de synthèse.
- . Gâche de sol en inox.

Recommandations

Vérifier :

- . la fixation du boîtier,
- . la profondeur du trou de la gâche basse pour éviter de forcer sur la poignée si la tringle est en butée au fond du trou,
- . l'alignement des tringles par rapport aux gâches,
- . l'exécution des chanfreins en bout des tringles.


Ne pas se servir des crémones pour le blocage du vantail en position d'ouverture à 90°

La **CROISÉE DS** n'ayant pas connaissance des applications de ce produit, sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de prescription et/ou d'interchangeabilité incorrecte ou incompatible avec l'utilisation des portes.

Longueur des tringles

H1	T1	H2										
		2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
900	859	1046	1146	1246	1346	1446	1546	1646	1746	1846	1946	2046
950	909	996	1096	1196	1296	1396	1496	1596	1696	1796	1896	1996
1000	959	946	1046	1146	1246	1346	1446	1546	1646	1746	1846	1946
1050	1009	896	996	1096	1196	1296	1396	1496	1596	1696	1796	1896
1100	1059	846	946	1046	1146	1246	1346	1446	1546	1646	1746	1846
1150	1109	796	896	996	1096	1196	1296	1396	1496	1596	1696	1796
1200	1159	746	846	946	1046	1146	1246	1346	1446	1546	1646	1746
1250	1209	696	796	896	996	1096	1196	1296	1396	1496	1596	1696
1300	1259	646	746	846	946	1046	1146	1246	1346	1446	1546	1646

- utiliser les tringles DS6888, DS7231, DS7245 ou DS6891
- utiliser les tringles DS6888 ou DS7245
- nécessite une tringle supplémentaire DS6888 ou DS7245

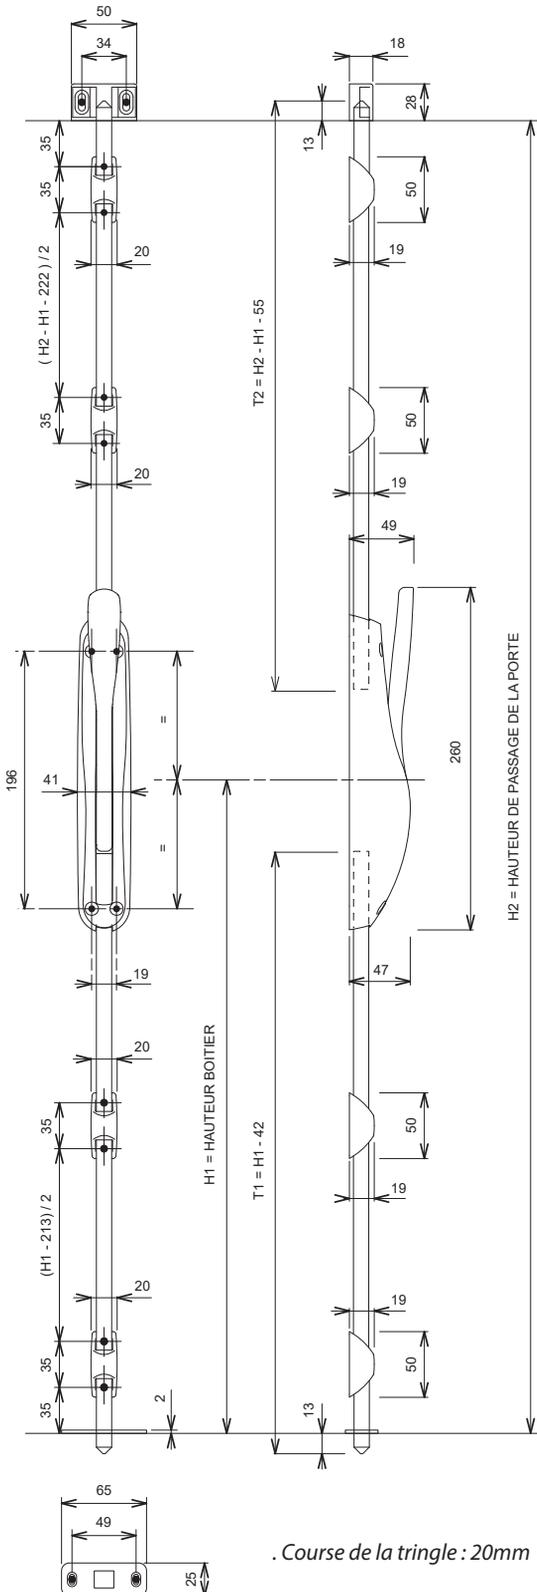

. Course de la tringle : 20mm